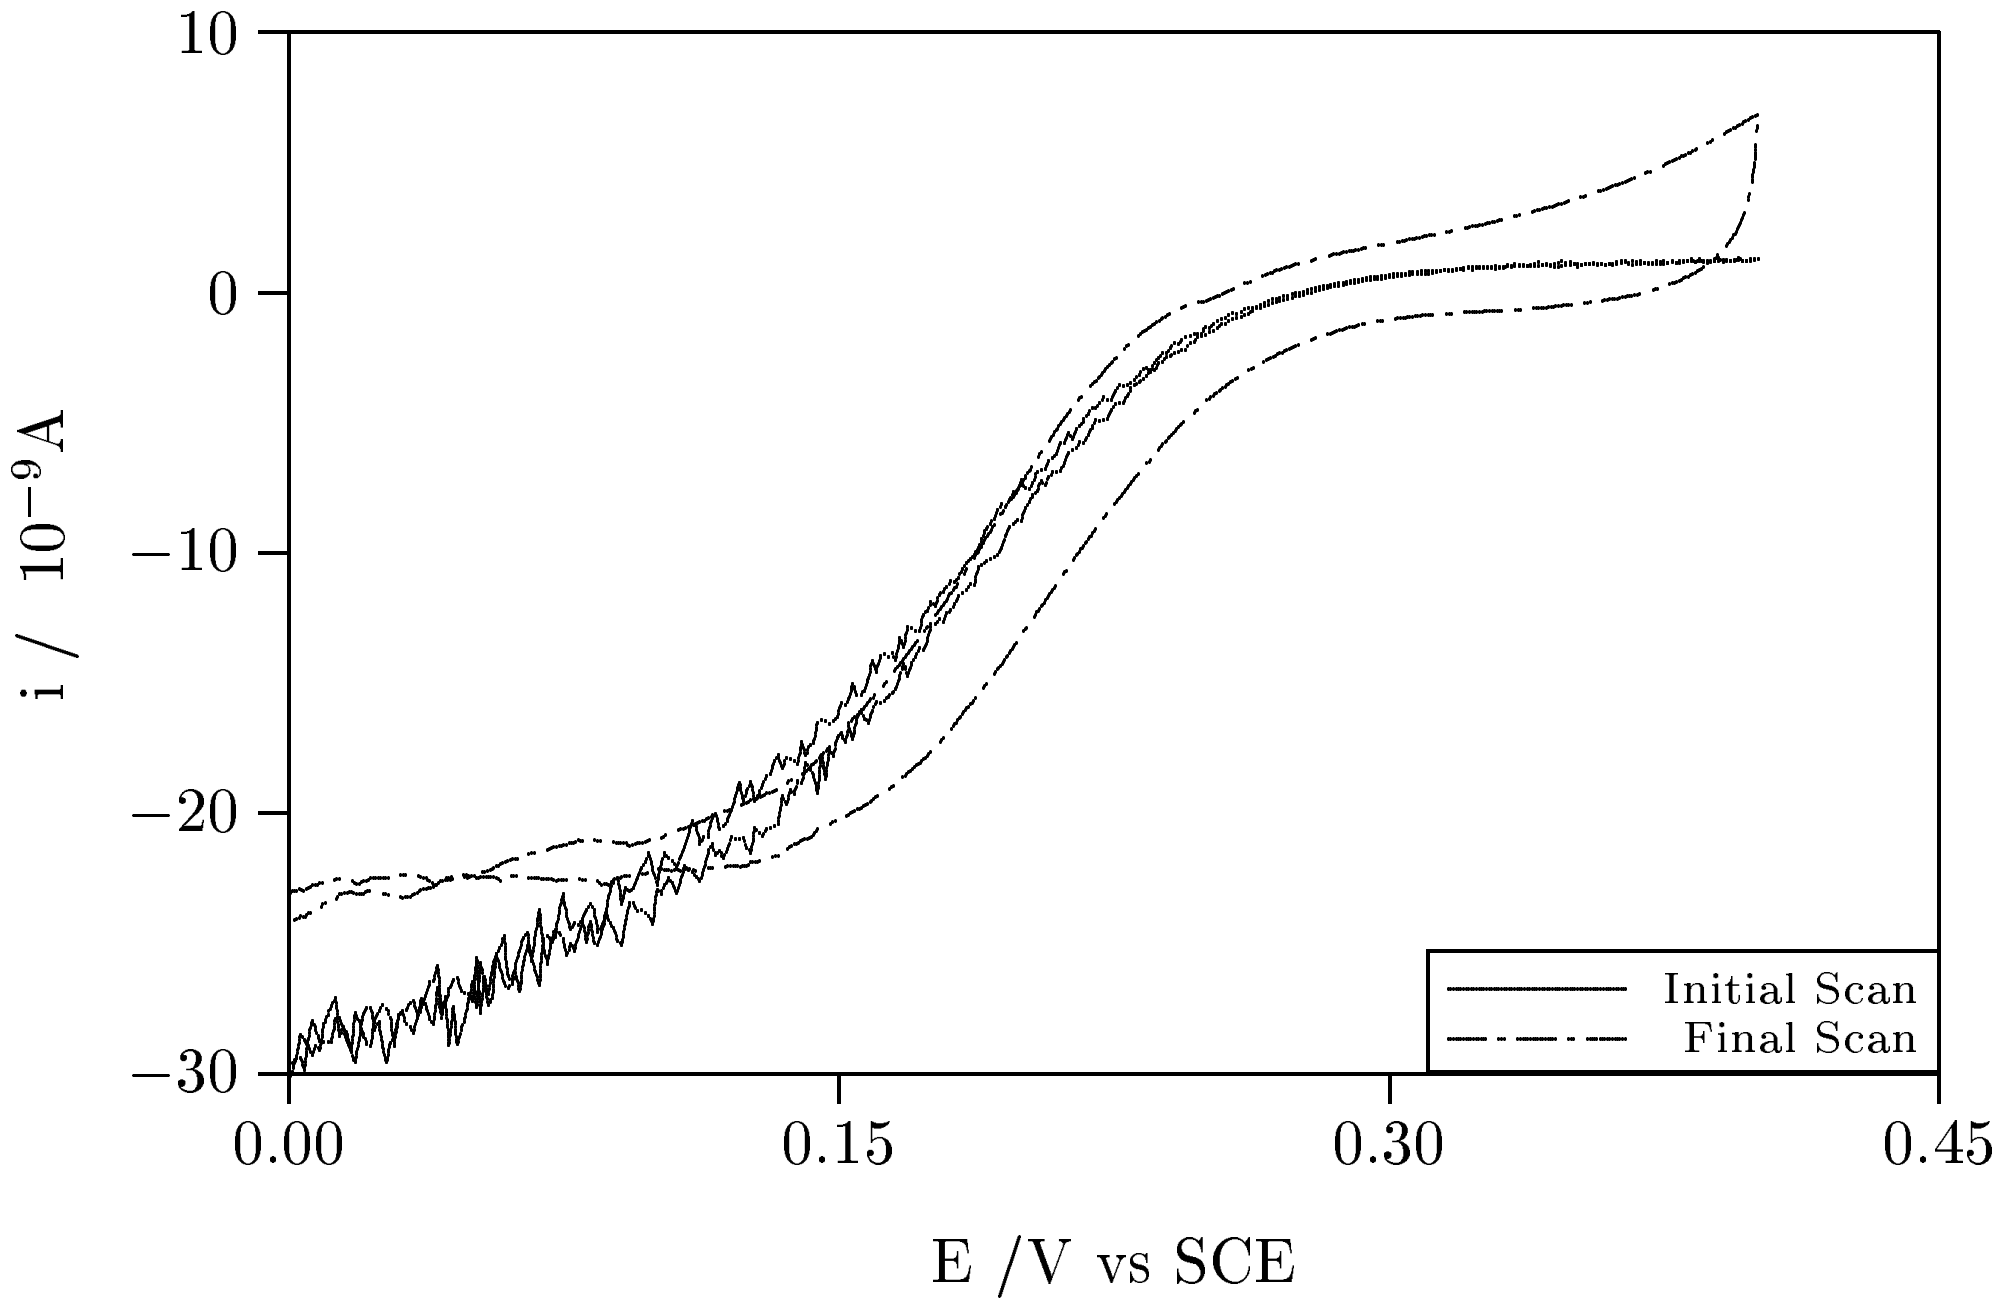
10
0
−10
−20
−30
i / $10^{-9}$A
0.00
0.15
0.30
0.45
E /V vs SCE
Initial Scan
Final Scan